


Typové označení	Rozměr sítě		Hmotnost		Balení		Drát - průměr			Počet drátů v síti		Rozteč drátů		Přesahy drátů	
	délka mm	šířka mm	sítě kg	1m <sup>2</sup> kg	ks	kg	podélný mm	příčný mm	podélných ks	příčných ks	podélných mm	příčných mm	podélných mm	příčných mm	
B_188	6000	2450	38,8	XX	15	582	6,0	6,0	14	37	150	150	575/25	475/25	
B_257	6000	2450	52,7	XX	15	790,5	7,0	7,0	14	37	150	150	575/25	475/25	
B_335	6000	2450	69,0	XX	15	1035	8,0	8,0	14	37	150	150	575/25	475/25	
B_424	6000	2450	87,2	XX	15	1308	9,0	9,0	14	37	150	150	575/25	475/25	

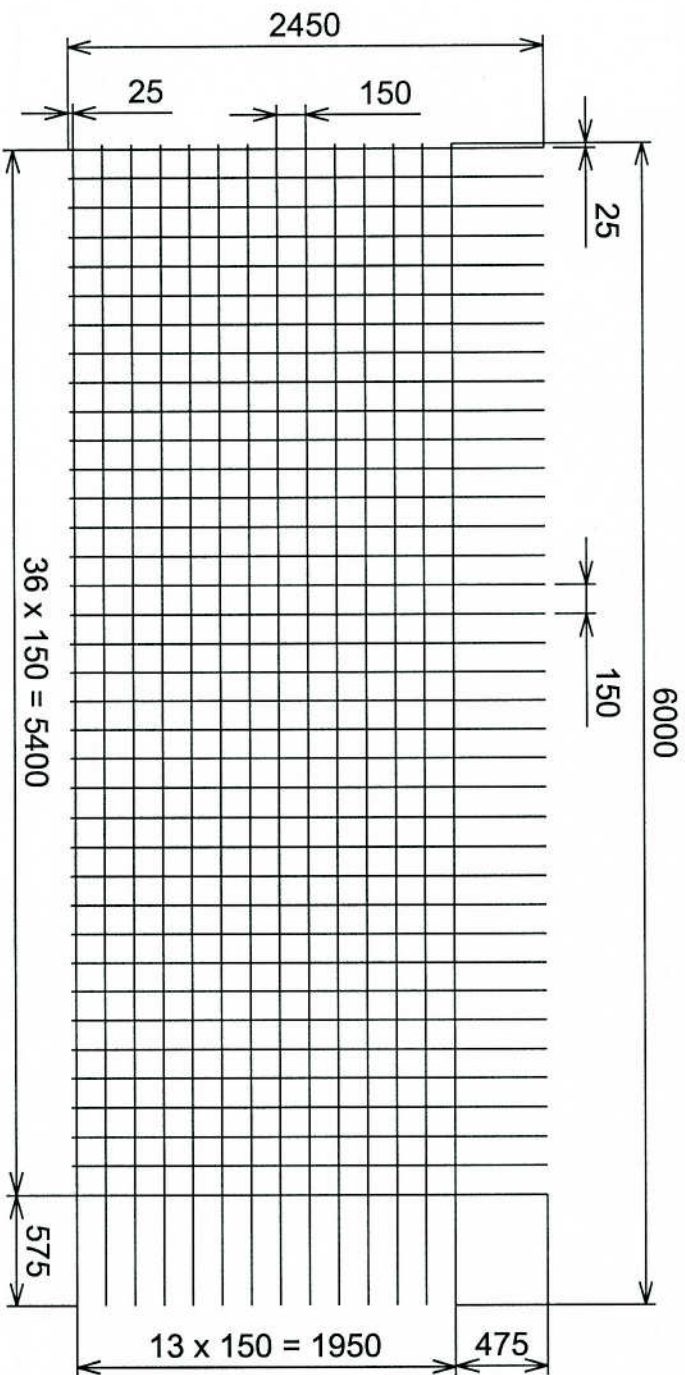

INDEX		DATUM		HMOTNOST kg	MĚRČ
ZMĚNA		PODPIS			1:40
ZNAMĚNÍ	ZA STUDENÁ TVÁŘENÝ DRÁT BSI 500M	T.O.			
ROZM. POLOH	ZA TEPLA VÁLCOVANÝ DRÁT TR.11				
VYPR.	Klima	NORM. REF.			
PŘEŽK.		NEOBRACENÉ			
TECHNOL.		SCHEM. 1112008			
NÁZEV		STARÝ V.			
VÝZTUŽNĚ SVAŘOVANÉ SÍTĚ				VS 22	

**FERALPI**

1st

1st